

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1355-4	Dato for prøveudtagning 17-11-2025	Prøve start 18-11-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 18-11-2025	Prøve slut 24-11-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	8,3		

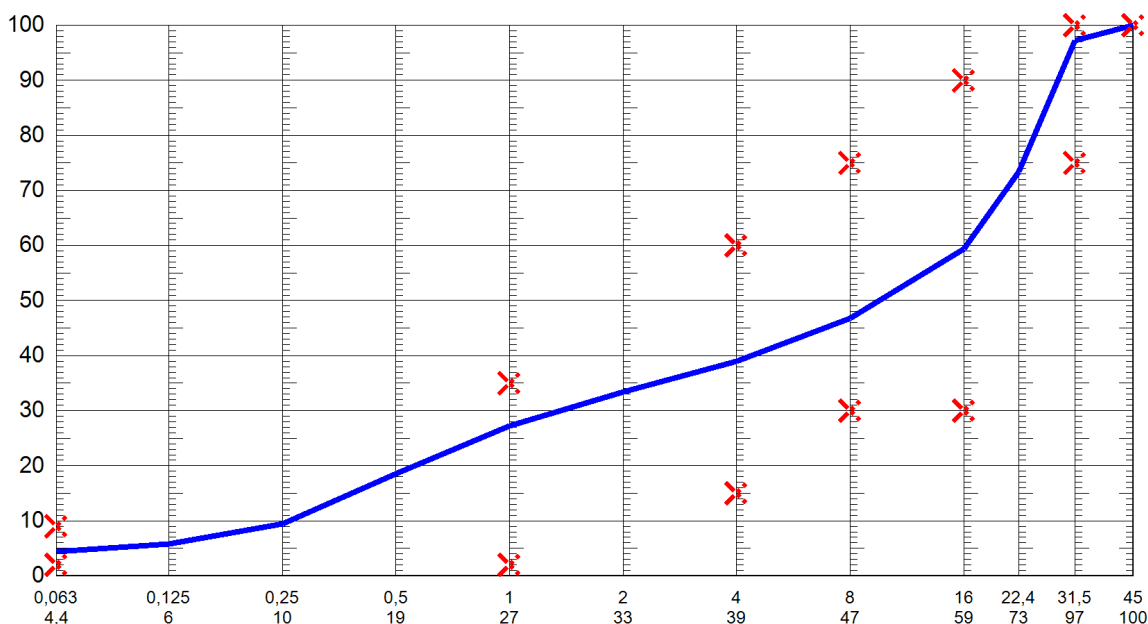
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	16,255	D50	10,029	D60/D10 (U-tal)	61,7
D10	0,263				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
75	100	97	31,5
		73	22,4
30	90	59	16
30	75	47	8
15	60	39	4
		33	2
2	35	27	1
		19	0,5
		10	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,4	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 24-11-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur