


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1355-3	Dato for prøveudtagning 24-03-2025	Prøve start 25-03-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 25-03-2025	Prøve slut 26-03-2025
	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,2		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	7,363	D50	3,594	D60/D10 (U-tal)	38,8
gnf.%	D10	0,190				

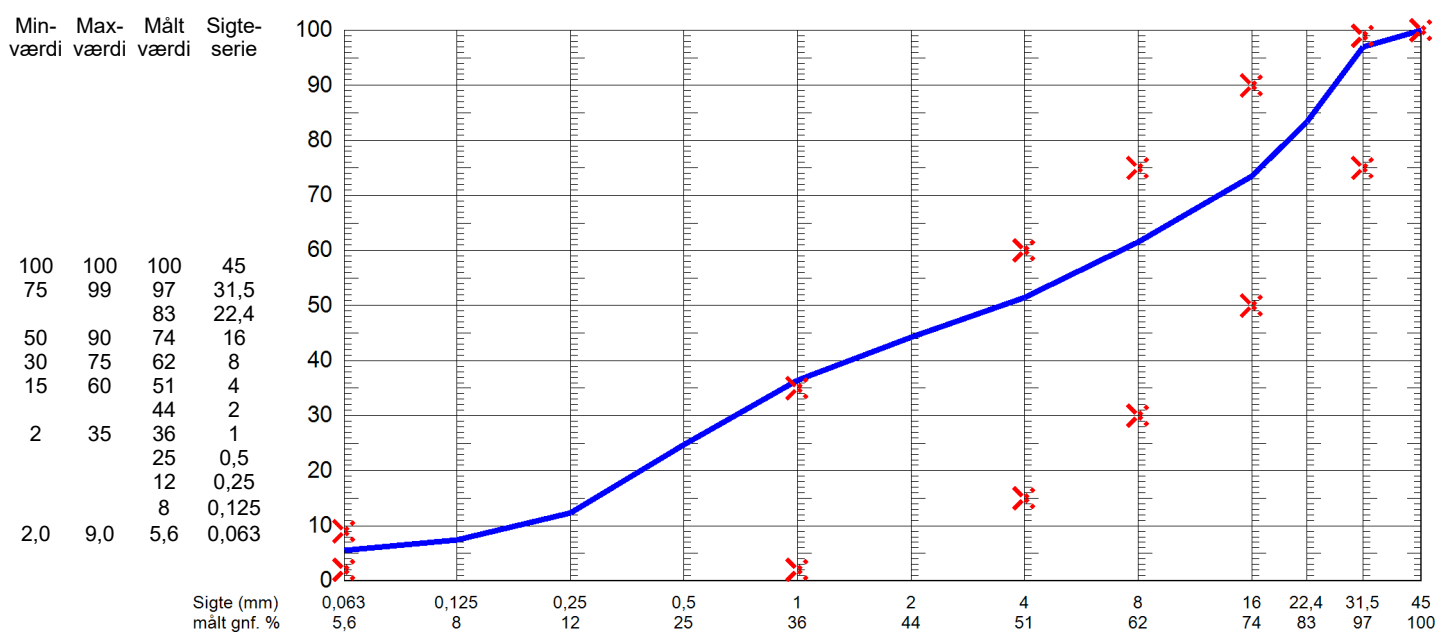

Bemærkning
1 mm sigte afviger med 1%

Sted og dato
Vor Frue 26-03-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant
Elektronisk signatur