

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1355-1	Dato for prøveudtagning 16-12-2025	Prøve start 16-12-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 16-12-2025	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,975 D50 0,823 D60/D10 (U-tal) 3,2
D10 0,303

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	100	5,6
90	99	98	4
80	94	93	2,8
70	90	84	2
50	70	62	1
20	40	29	0,5
4	12	5	0,25
0	5	1	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063

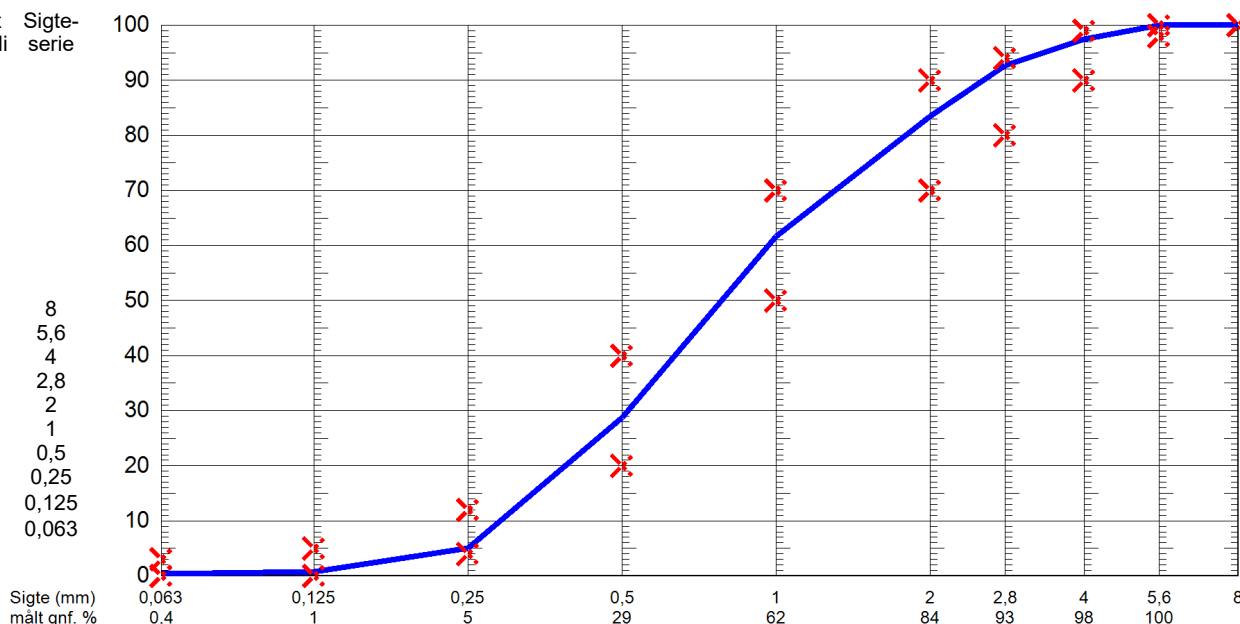

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 18-12-2025

Cecilie Demring Egegaard, Laborant

Elektronisk signatur