

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1355-1	Dato for prøveudtagning 19-05-2025	Prøve start 20-05-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 20-05-2025	Prøve slut 21-05-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 1,314 D50 0,966 D60/D10 (U-tal) 3,9
D10 0,340

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	100	5,6
90	99	97	4
80	94	90	2,8
70	90	77	2
50	70	52	1
20	40	21	0,5
4	12	4	0,25
0	5	1	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063

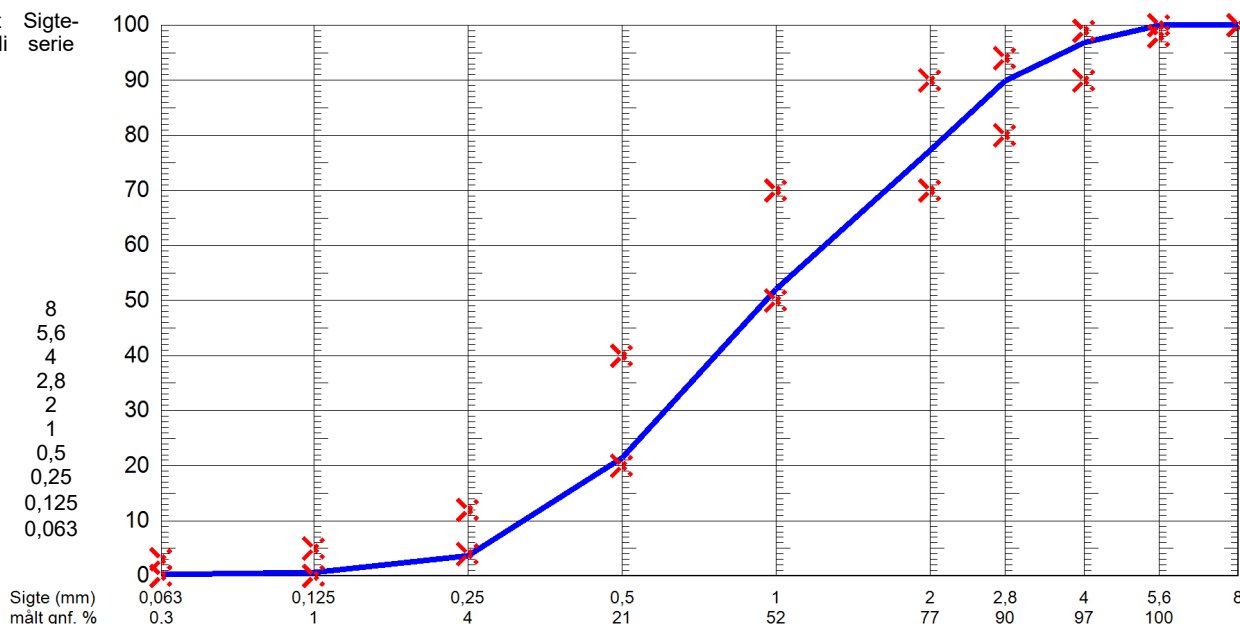

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 21-05-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur