

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1355-1	Dato for prøveudtagning 28-10-2025	Prøve start 28-10-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 28-10-2025	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,036	D50	0,863	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,304				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	99	5,6
90	99	96	4
80	94	91	2,8
70	90	82	2
50	70	59	1
20	40	26	0,5
4	12	6	0,25
0	5	1	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063

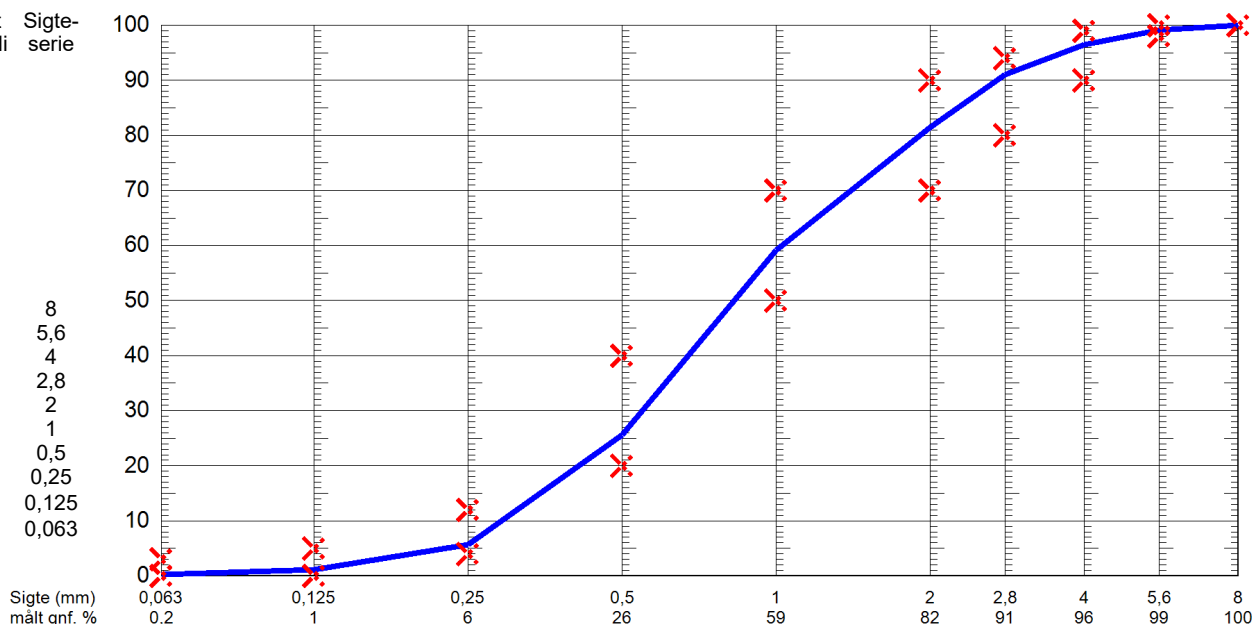

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 30-10-2025

Julie Kragh Jensen, Laboratiemedhjælper
Elektronisk signatur