

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

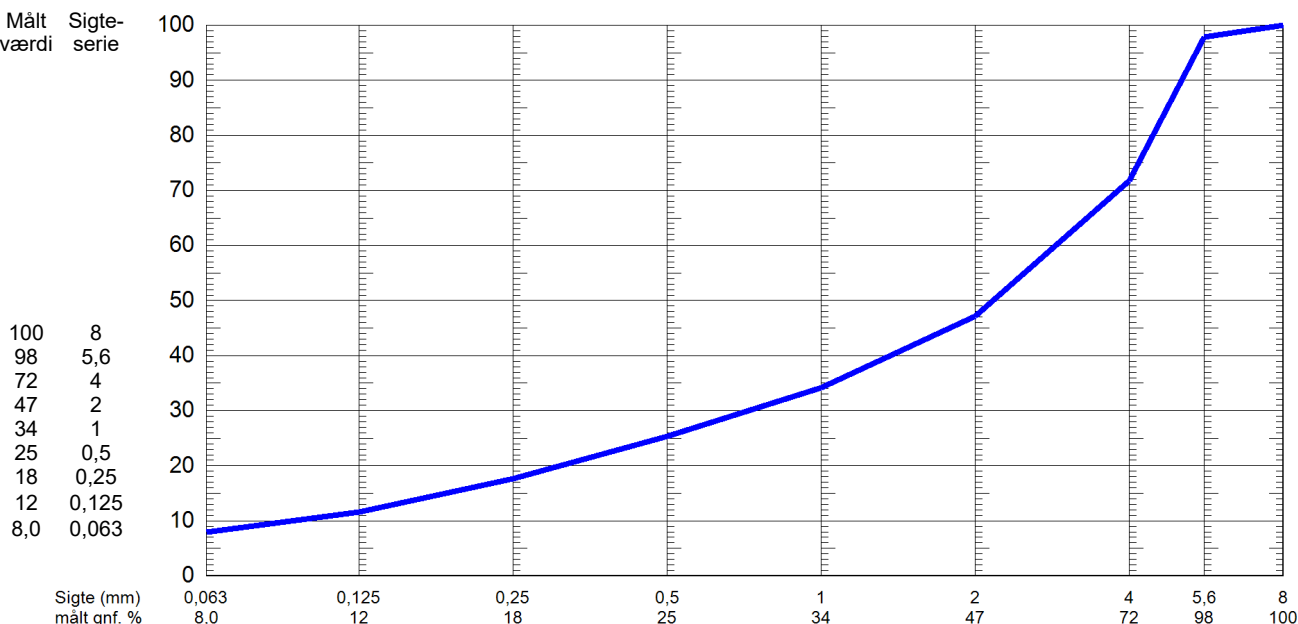
Leverandør	Varedeklaration 1000053-1355-1	Dato for prøveudtagning 22-07-2025	Prøve start 22-07-2025
	Produkt 0/6mm Stenmel	Modtaget den 22-07-2025	Prøve slut 24-07-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	4,8		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	3,045	D50	2,227	D60/D10 (U-tal)	31,3
D10	0,097				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 24-07-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur