

Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry	1007802 - 2 - BETON	2025-05-15	2024-10-10
Avedøre Sten & Grus	Produkt		
Stamholmen 225	16/22 NØDDESTEN		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Avedøre Sten & Grus	16/22 Nøddesten		
Stamholmen 225	Produktbetegnelse		
2650 Hvidovre	Jiggede Søsten 16/22 mm		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,60	2,56	2,64
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,3	0,8	1,8
DS/EN 933-4 Formindeks	10		25
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,012		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,01		0,02


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100	100	100	
100	100	100	32
88	100	99	25
88	98	95	22,4
15	35	25	16
0	5	2	11,2
0	5	2	8
0	5	2	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

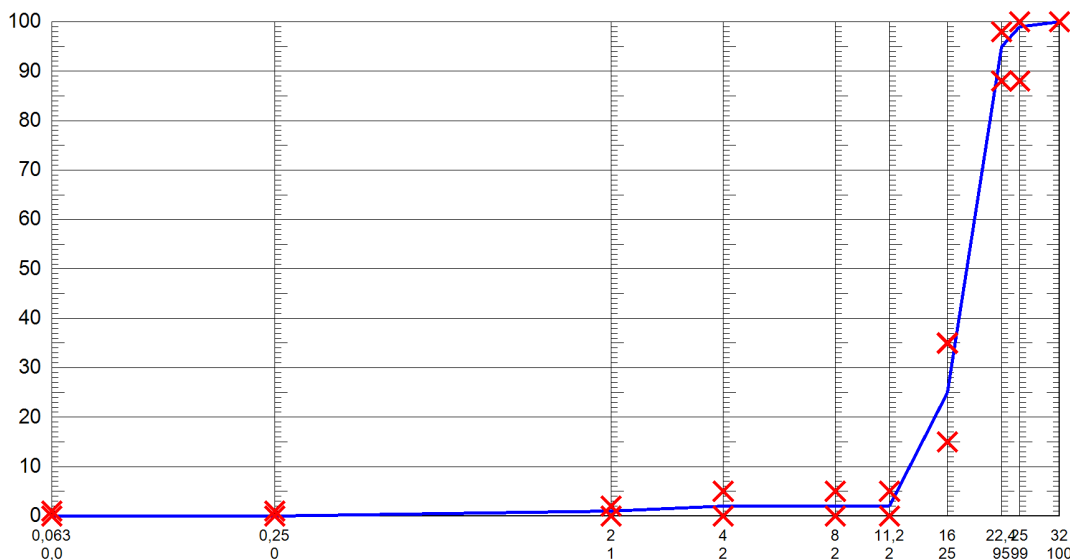

Bemærkning

Kategori: Gc 85/35

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur