

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007813-1322-3	Dato for prøveudtagning 03-06-2024	Prøve start 13-06-2024
	Produkt 2/8 mm Perlesten KL.M	Modtaget den 13-06-2024	Prøve slut 13-06-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede Søsten	Reference ID ASG	Mærkning Månedsprøve
	Objekt	Registreret af	Udtaget af

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,007		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,006		0,020
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	1,5		5
< 2200 (g)	0,5		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,421	D50	5,998	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	4,103	D15	4,3		

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	97	8
33	73	41	5,6
7	17	8	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,1	0,063

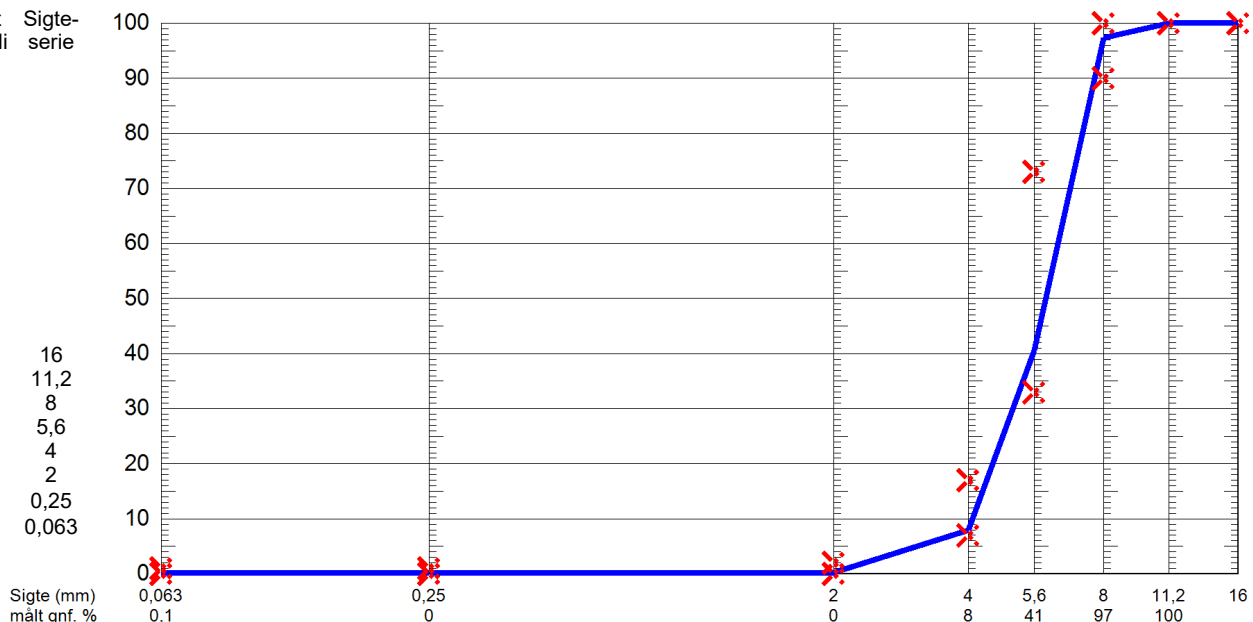

Bemærkning	Sted og dato Avedøre 03-07-2024 <i>Ulla Hansen</i> Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---