

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007813-1322-4	Dato for prøveudtagning 20-10-2025	Prøve start 20-10-2025
	Produkt 2/8 mm Perlesten KL.M	Modtaget den 20-10-2025	Prøve slut 21-10-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede Søsten	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,012		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,010		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)	3		20,0
Analyseret fraktion: 2/8			

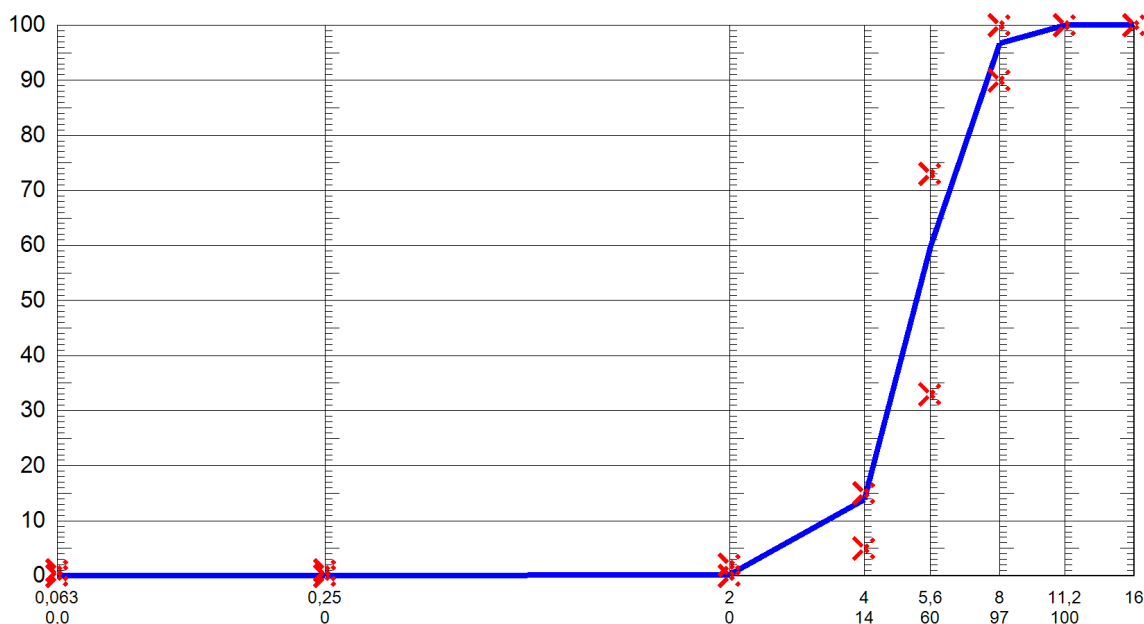
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	5,623	D50	5,263	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	3,437	D15	4,0		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	97	8
33	73	60	5,6
5	15	14	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 18-11-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur