

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1009488-1120-1	Dato for prøveudtagning 20-03-2025	Prøve start
	Produkt 0/8mm Stigrus m. Perlesten	Modtaget den 20-03-2025	Prøve slut
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Århus	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,7		

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	1,823	D50	1,374	D60/D10 (U-tal)	20,4
D10	0,089				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	16
97	100	99	8
72	82	89	4
52	64	64	2
40	47	42	1
28	34	29	0,5
18	23	19	0,25
12	15	13	0,125
8,0	12,0	8,1	0,063

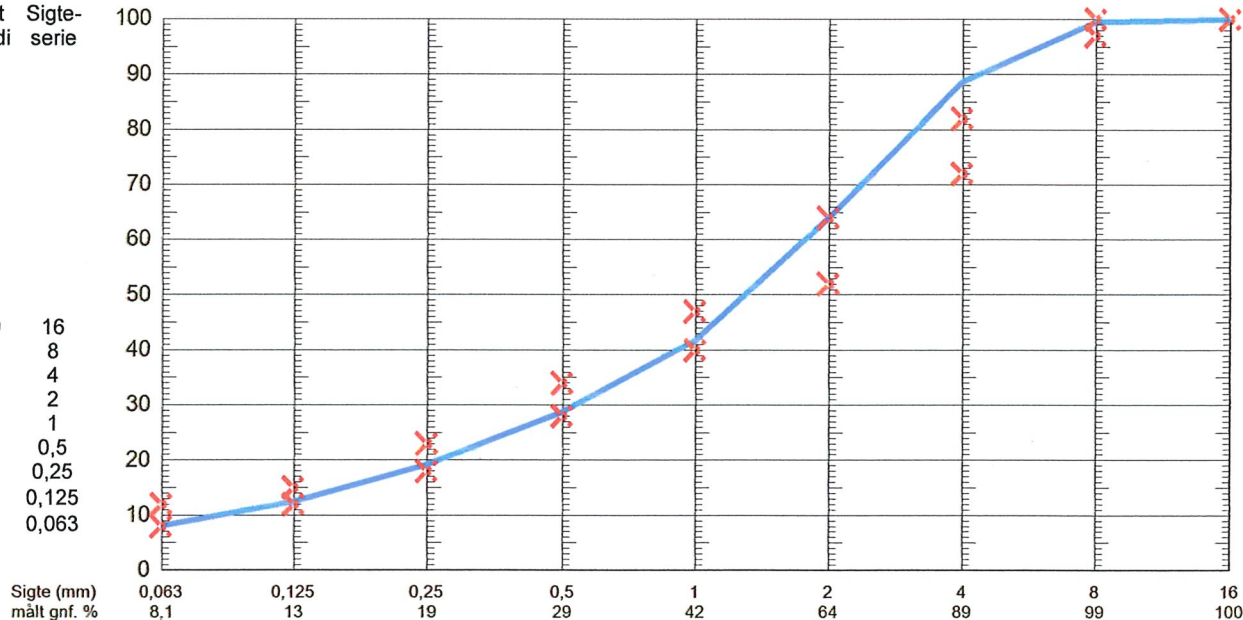

Bemærkning

Sted og dato

Århus 21-03-2025


Hanne Boye-Nielsen, Laborant

Elektronisk signatur