

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1358-4	Dato for prøveudtagning 08-07-2025	Prøve start 08-07-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 08-07-2025	Prøve slut 09-07-2025
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dags
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,8		


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 13,531 D50 7,926 D60/D10 (U-tal) 38,8
D10 0,349

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	99	99	31,5
		76	22,4
30	90	64	16
30	75	50	8
15	60	41	4
		34	2
2	35	27	1
		15	0,5
		7	0,25
		4	0,125
2,0	9,0	2,9	0,063

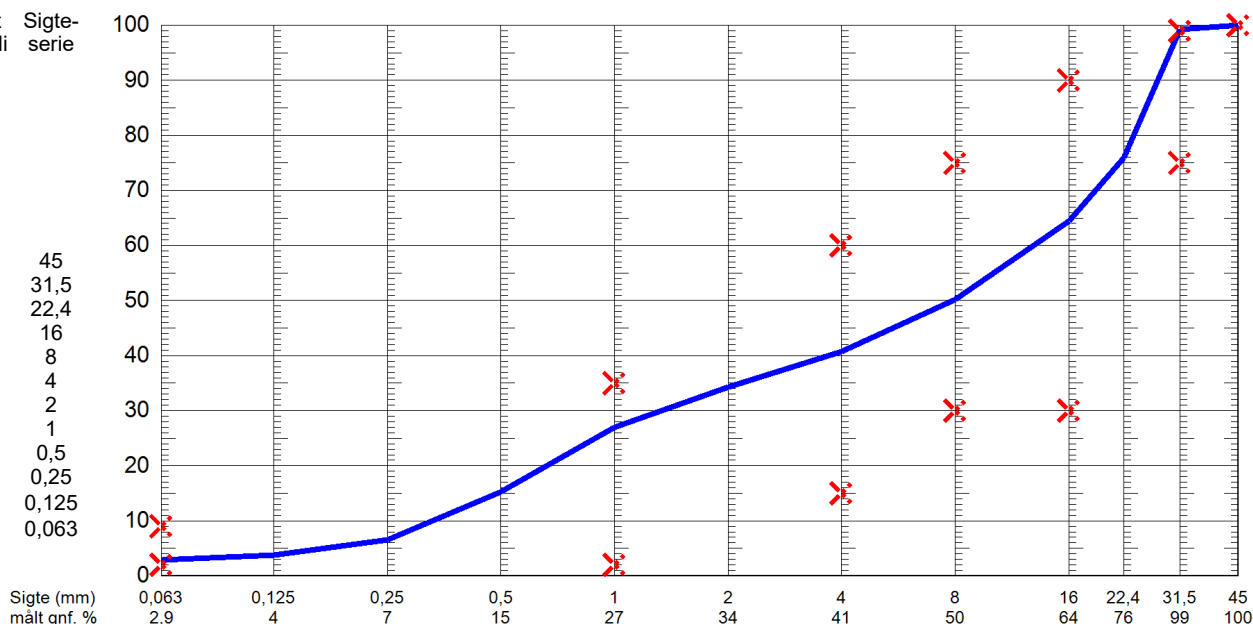

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 09-07-2025

Annika Myrhdal Baasch

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur