

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1358-3	Dato for prøveudtagning 19-05-2025	Prøve start 20-05-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 20-05-2025	Prøve slut 21-05-2025
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,3		

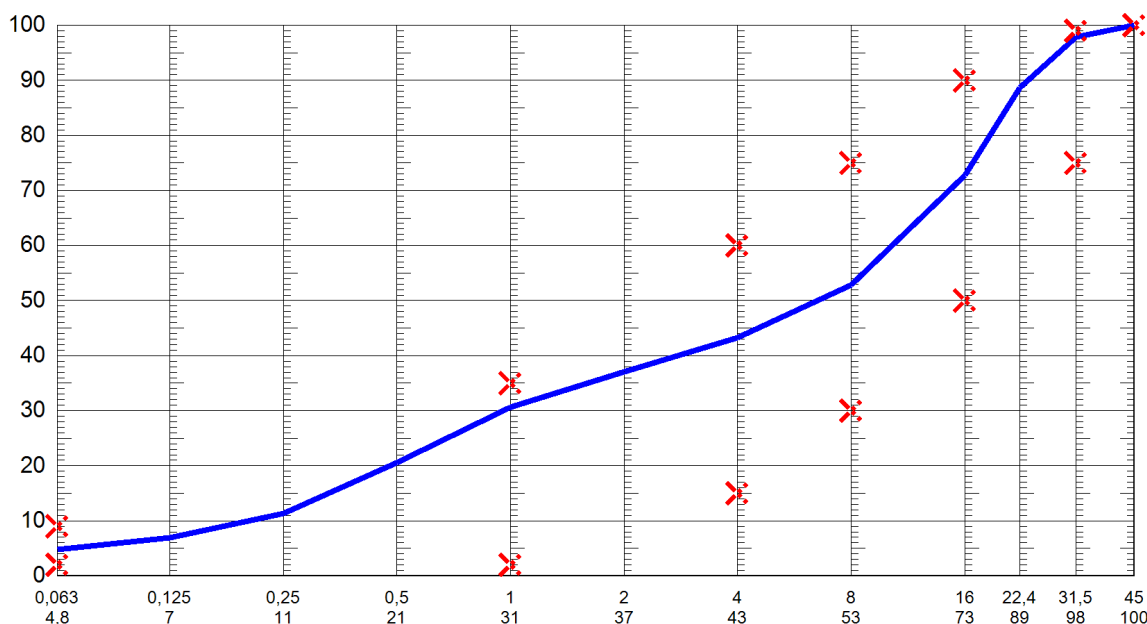
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 10,865 D50 6,828 D60/D10 (U-tal) 51,6
D10 0,210

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	99	98	31,5
		89	22,4
50	90	73	16
30	75	53	8
15	60	43	4
		37	2
2	35	31	1
		21	0,5
		11	0,25
		7	0,125
2,0	9,0	4,8	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 21-05-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur