

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1358-1	Dato for prøveudtagning 17-03-2025	Prøve start 19-03-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 18-03-2025	Prøve slut 20-03-2025
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Tjæreby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,0		
--	-----	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
85	100	93	8
		78	4
		65	2
		50	1
		31	0,5
		17	0,25
		11	0,125
0,0	9,0	7,5	0,063

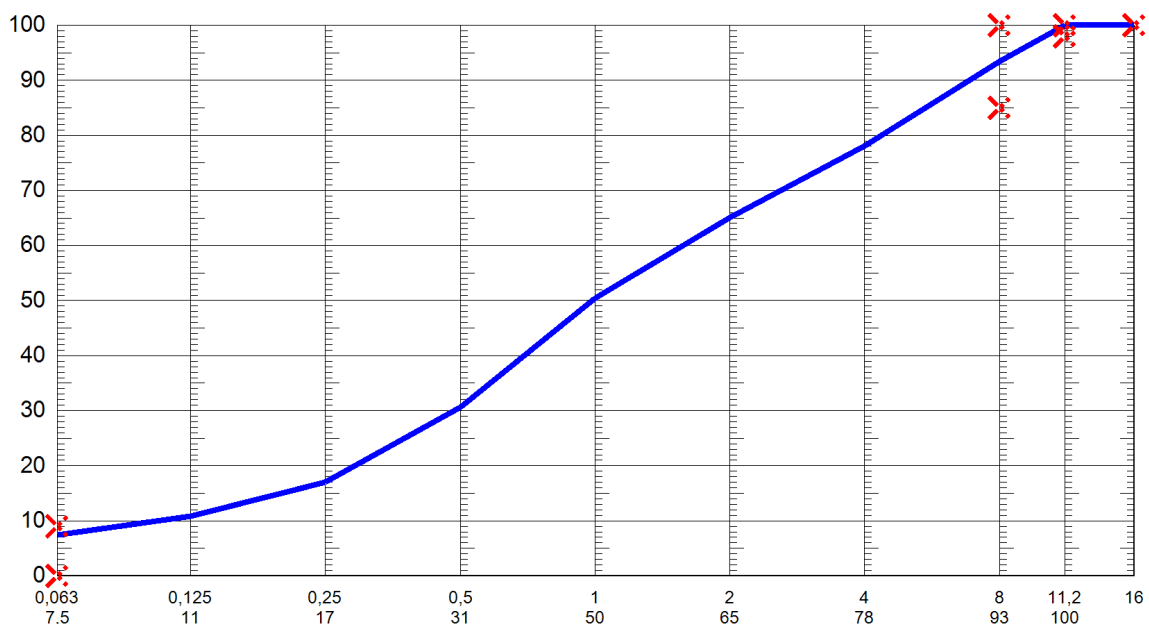

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 20-03-2025



Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur