

Leverandør NCC Industry A/S Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1007810-1121 - 2 - BETON	Fra dato 2025-10-27	Erstatter 2020-05-05
Produktionssted Vesterhavsrålbjerg Zodiakvej 37 6700 Esbjerg	Produkt 2-5MM KLP		
	Produktbetegnelse 2/5 mm Søperlegrus kl.P		
	Produktbetegnelse Vasket og jigget grus.		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,62	2,59	2,65
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,6	0,4	0,9
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,017		0,035
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,014		0,03


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	99	8
47	83	65	4
0	20	10	2
0	2	1	1
0,0	1,4	0,1	0,063

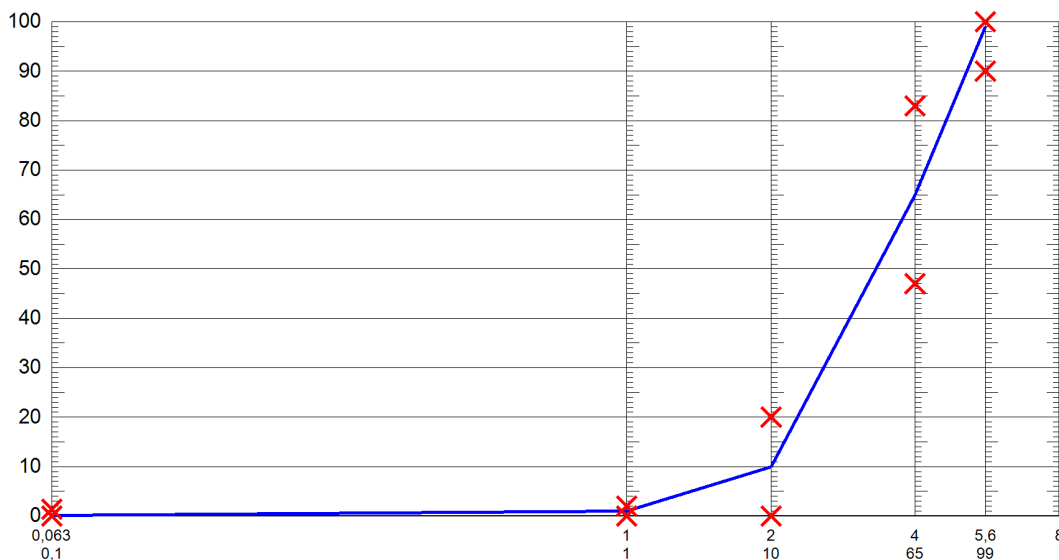

Mikkel Svendsen

Bemærkning

Tørsigtet

Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E