

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1359-1	Dato for prøveudtagning 04-09-2025	Prøve start 15-09-2025
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 12-09-2025	Prøve slut 16-09-2025
Produktionssted Vor Frue Øde Hastrup Vej 130 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Vor Frue
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	7,6		

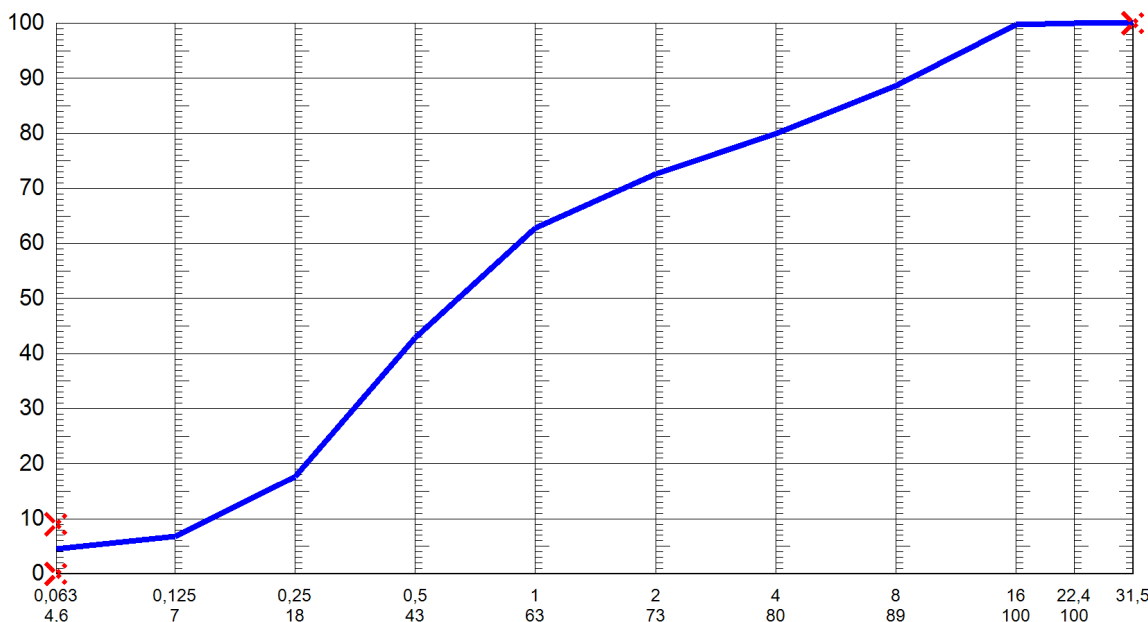
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,930	D50	0,679	D60/D10 (U-tal)	5,8
D10	0,162				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		100	16
		89	8
		80	4
		73	2
		63	1
		43	0,5
		18	0,25
		7	0,125
0,0	9,0	4,6	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 16-09-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur