

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1359-1	Dato for prøveudtagning 09-12-2025	Prøve start 09-12-2025
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 09-12-2025	Prøve slut 11-12-2025
Produktionssted Vor Frue Øde Hastrup Vej 130 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Vor Frue
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,1		

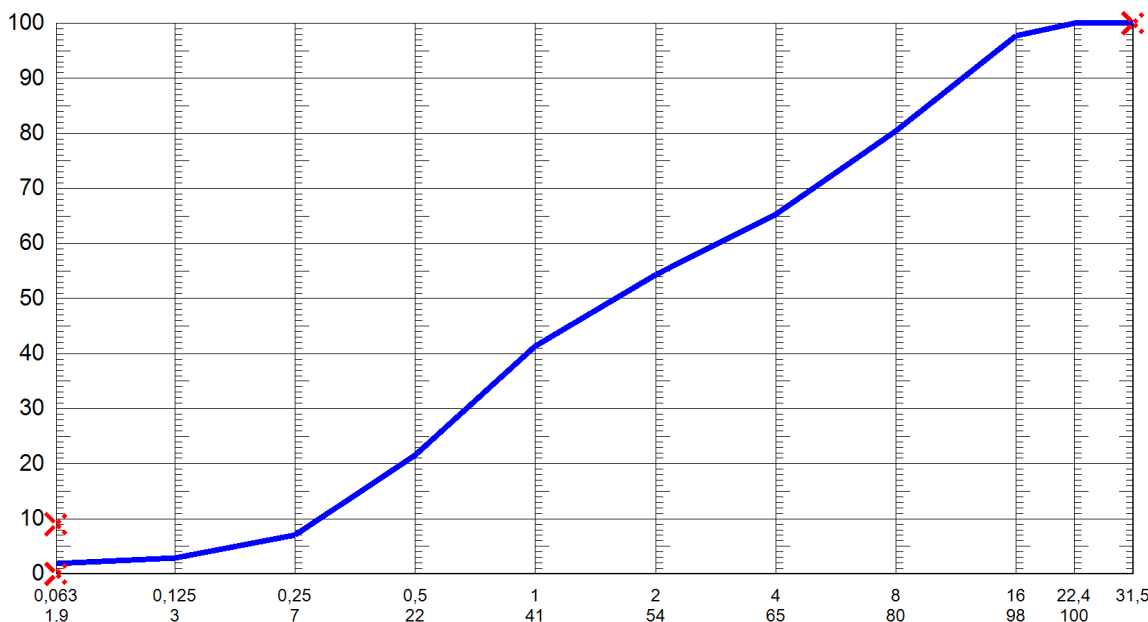
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	3,043	D50	1,669	D60/D10 (U-tal)	10,2
D10	0,299				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		98	16
		80	8
		65	4
		54	2
		41	1
		22	0,5
		7	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,9	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 11-12-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur