

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007929-1359-1	Dato for prøveudtagning 29-04-2025	Prøve start 30-04-2025
	Produkt 0/63mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 29-04-2025	Prøve slut 01-05-2025
Produktionssted Vor Frue Øde Hastrup Vej 130 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference	ID Vor Frue
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,9		

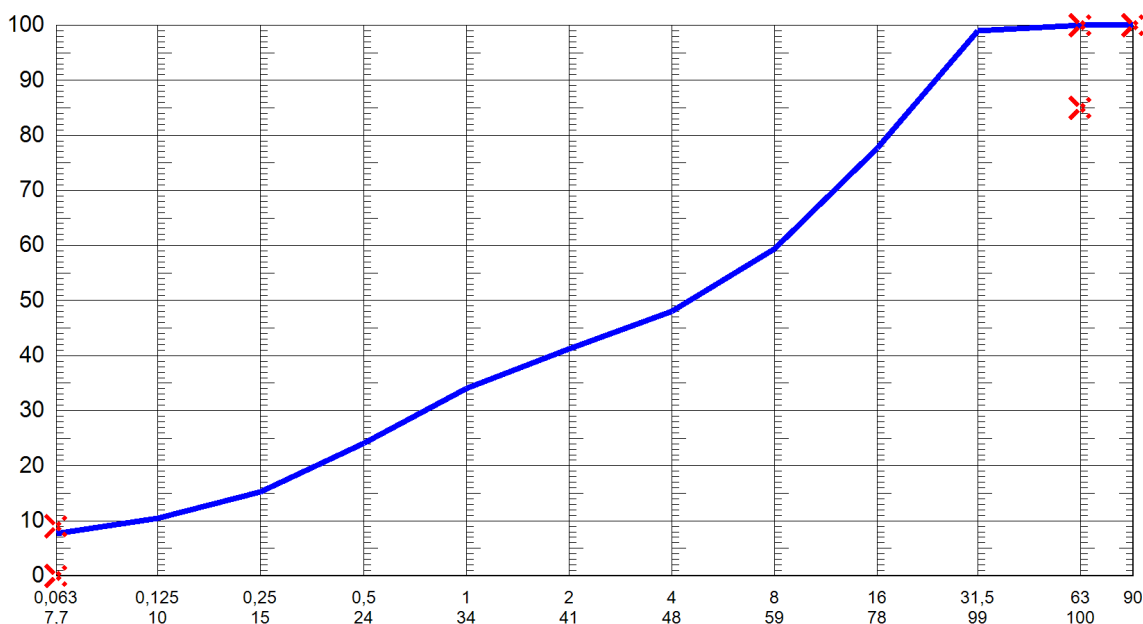
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 8,246 D50 4,678 D60/D10 (U-tal) 72,1
D10 0,114

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	90
85	100	100	63
		99	31,5
		78	16
		59	8
		48	4
		41	2
		34	1
		24	0,5
		15	0,25
		10	0,125
0,0	9,0	7,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 01-05-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur