

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007929-1359-1	Dato for prøveudtagning 31-03-2025	Prøve start 01-04-2025
	Produkt 0/63mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 01-04-2025	Prøve slut 03-04-2025
Produktionssted Vor Frue Øde Hastrup Vej 130 4000 Roskilde	Produktbetegnelse	Reference Vor Frue	ID
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,6		

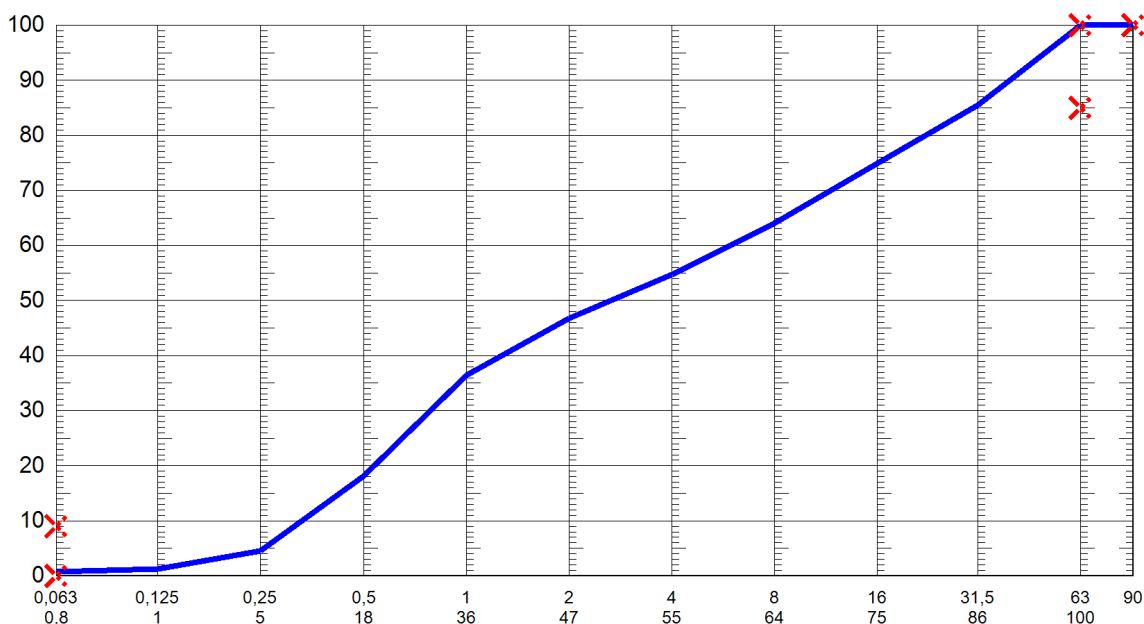
Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,252	D50	2,811	D60/D10 (U-tal)	17,9
D10	0,349				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	90
85	100	100	63
		86	31,5
		75	16
		64	8
		55	4
		47	2
		36	1
		18	0,5
		5	0,25
		1	0,125
0,0	9,0	0,8	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 03-04-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur