

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

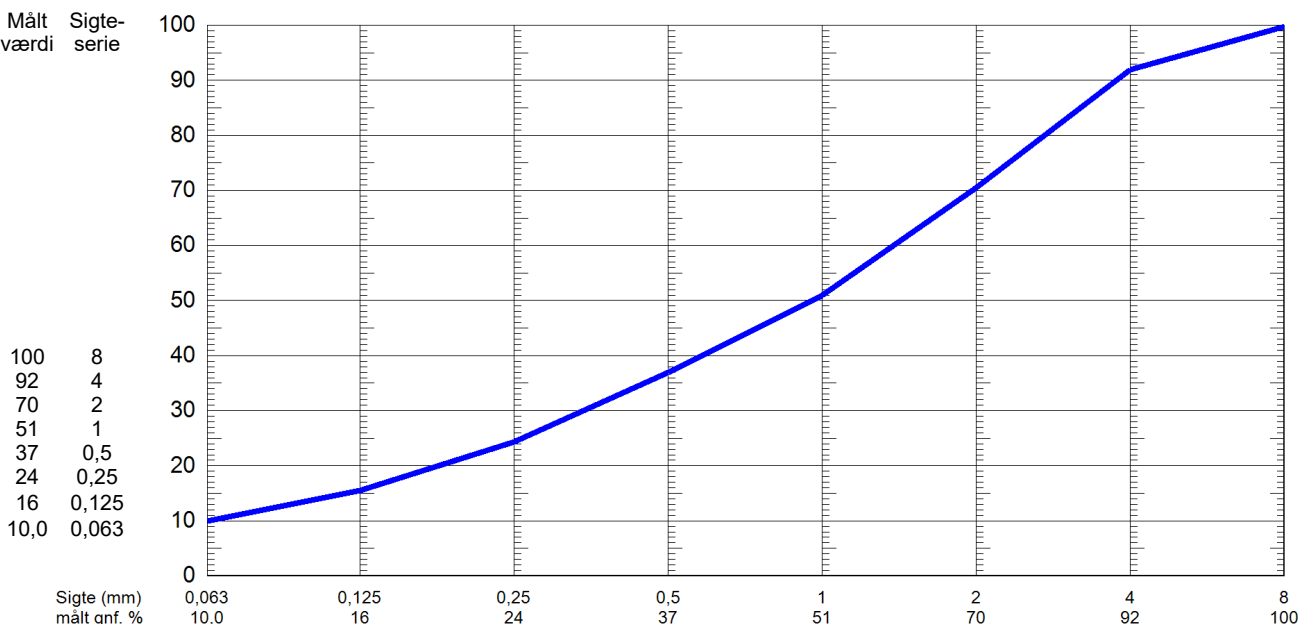
Leverandør	Varedeklaration 1000503-1245-1	Dato for prøveudtagning 11-12-2025	Prøve start
	Produkt 0/4 mm stenmel	Modtaget den 12-12-2025	Prøve slut
Produktionssted Koedhus Grusgrav Koedhusvej 5853 Ørbæk	Produktbetegnelse Stenmel	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Kim	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,8		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 D50 0,969 D60/D10 (U-tal)
D10

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato

Odense 17-12-2025
Mikkel Svendsen, Laborant

Elektronisk signatur