

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-3	Dato for prøveudtagning 20-10-2025	Prøve start 20-10-2025
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 20-10-2025	Prøve slut 21-10-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,009		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,008		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)	6		20,0
Analysert fraktion: 8/16			


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,931	D50	12,056	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,479	D15	8,9		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	95	16
35	55	40	11,2
2	12	5	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063

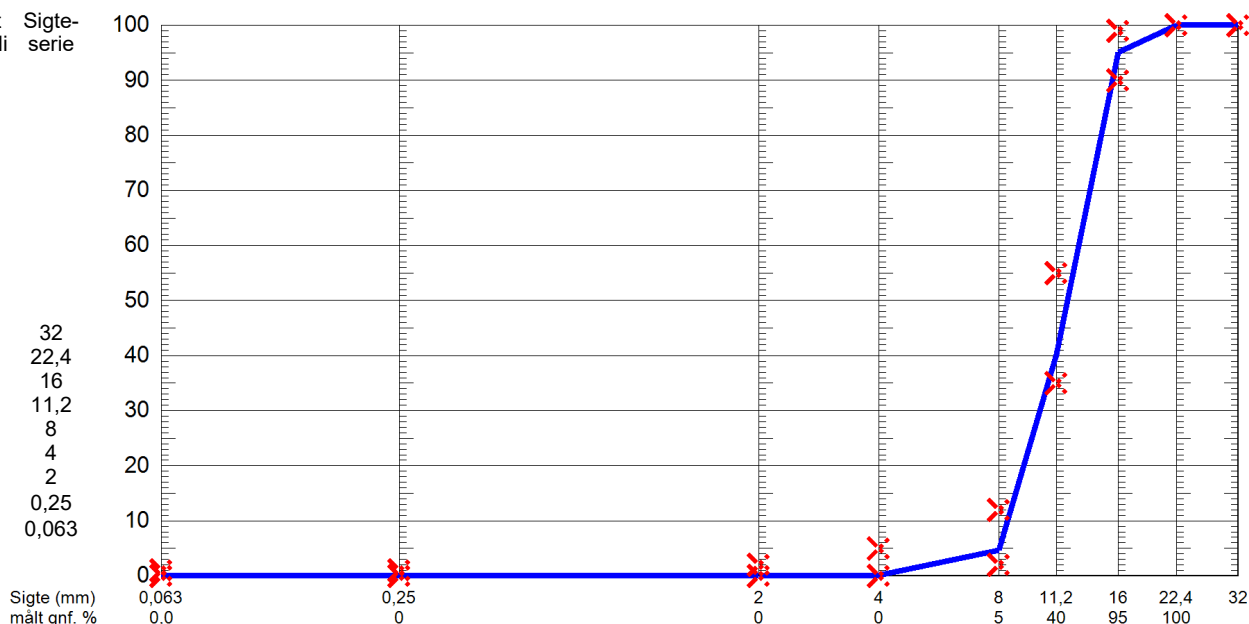

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 18-11-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur