

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-1	Dato for prøveudtagning 01-07-21	Prøve start 01-07-21
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 01-07-21	Prøve slut 01-07-21
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference nr	ID nr ASG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvningsmetode Quantab			
Kloridindhold	0,008		0,020
Ækvivalent alkaliindh.*0,87 (%)	0,007		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)	4		20,0
Analyseret fraktion: 8/16			
DS 405.4 Lette korn (%)			
< 2400 (g)	2,4		5
< 2200 (g)	0,9		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,829	D50	11,849	D60/D10 (U-tal)	1,6
D10	8,221	D15	8,7		

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	92	16
45	65	43	11,2
7	17	8	8
0	5	2	4
0	2	1	2
0	1	1	0,25
0,0	1,0	0,5	0,063

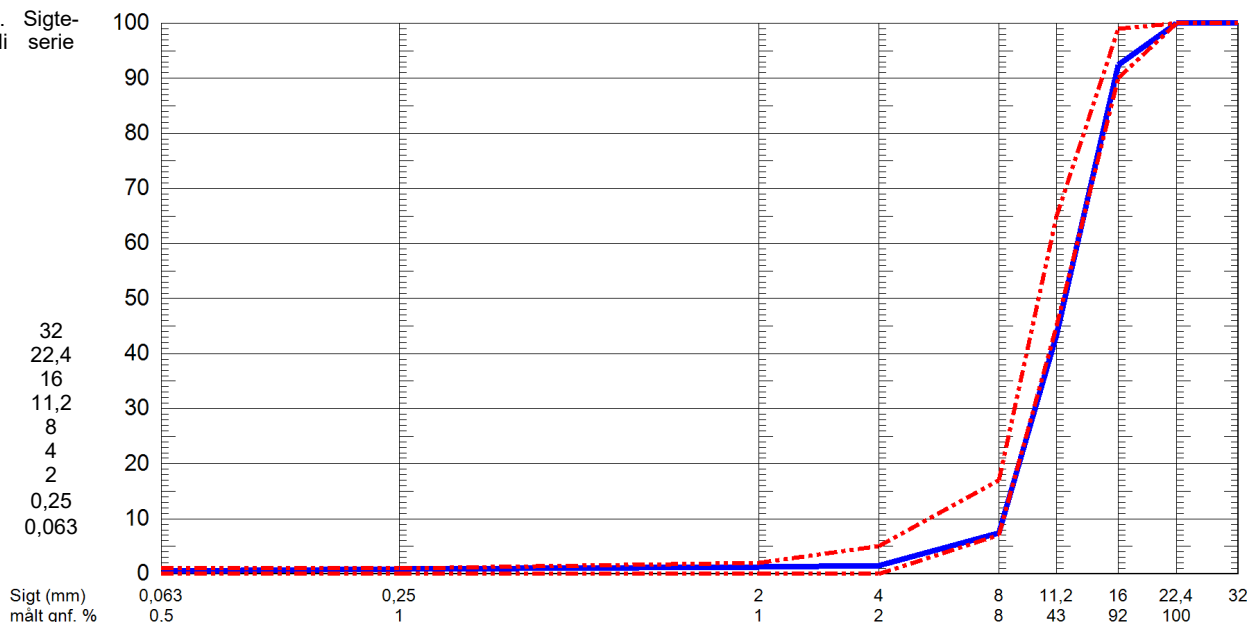

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 20-07-21

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur