

Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007778-1322-2	Dato for prøveudtagning 03-06-2024	Prøve start 13-06-2024
	Produkt 8/16 mm ærtesten, kl. M	Modtaget den 13-06-2024	Prøve slut 13-06-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Jiggede søsten	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Månedsprøve
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,004		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,004		0,020
DS/EN 933-4 Formindex (%)			20,0
Analysert fraktion:			
DS 405.4 Lette korn (%)			5
< 2400 (g)	2,4		
< 2200 (g)	0,1		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	12,636	D50	11,672	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,265	D15	8,7		

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	95	16
45	65	45	11,2
7	17	7	8
0	5	1	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,1	0,063

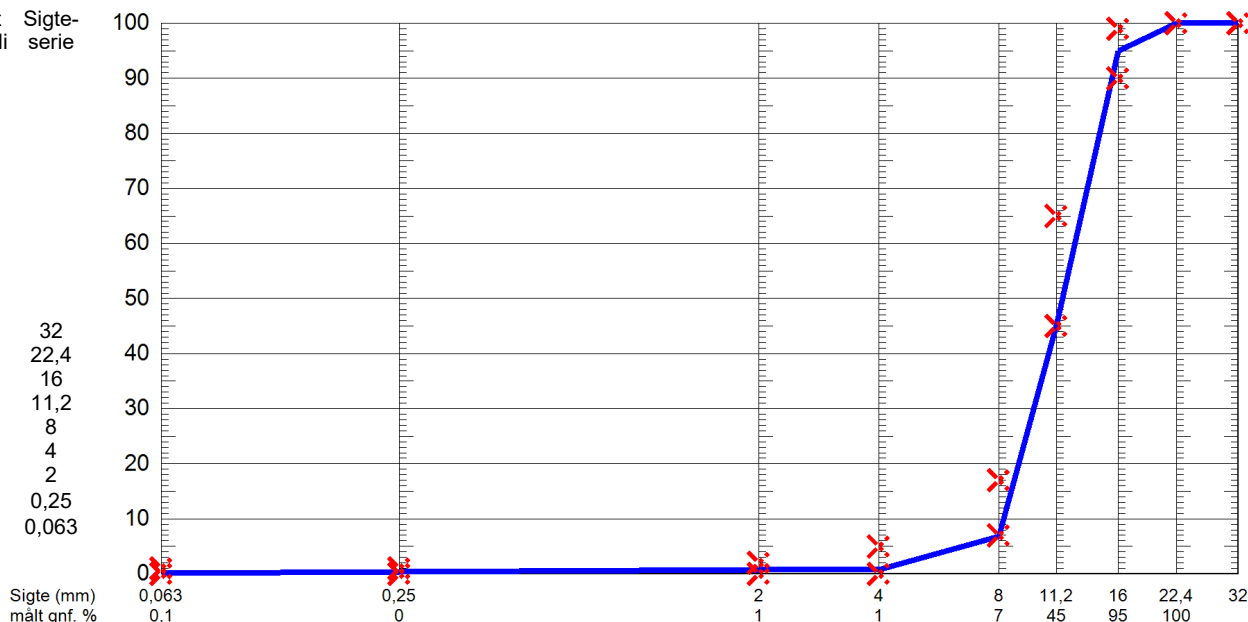

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 02-07-2024

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur