

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-7	Dato for prøveudtagning 02-02-2026	Prøve start 02-02-2026
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 02-02-2026	Prøve slut
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 60 dags E-sand
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,014		0,020
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,012		0,020
DS/EN 1097-6 Densitet og absorption			
Korndensitet - VOT (Mg/m³)	2,65	2,59	2,67
Korndensitet - Tør (Mg/m³)	2,65		
Korndensitet - Tilsyneladende (Mg/m³)	2,65		
Absorberet vand (%)	0,1	0,1	0,4
TK-84	0,11		0,20


Kornstørrelsesfordeling

gnf. %

D60 0,412 D50 0,355 D60/D10 (U-tal) 2,6
D10 0,157

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	98	2
75	95	90	1
60	80	75	0,5
25	37	32	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063

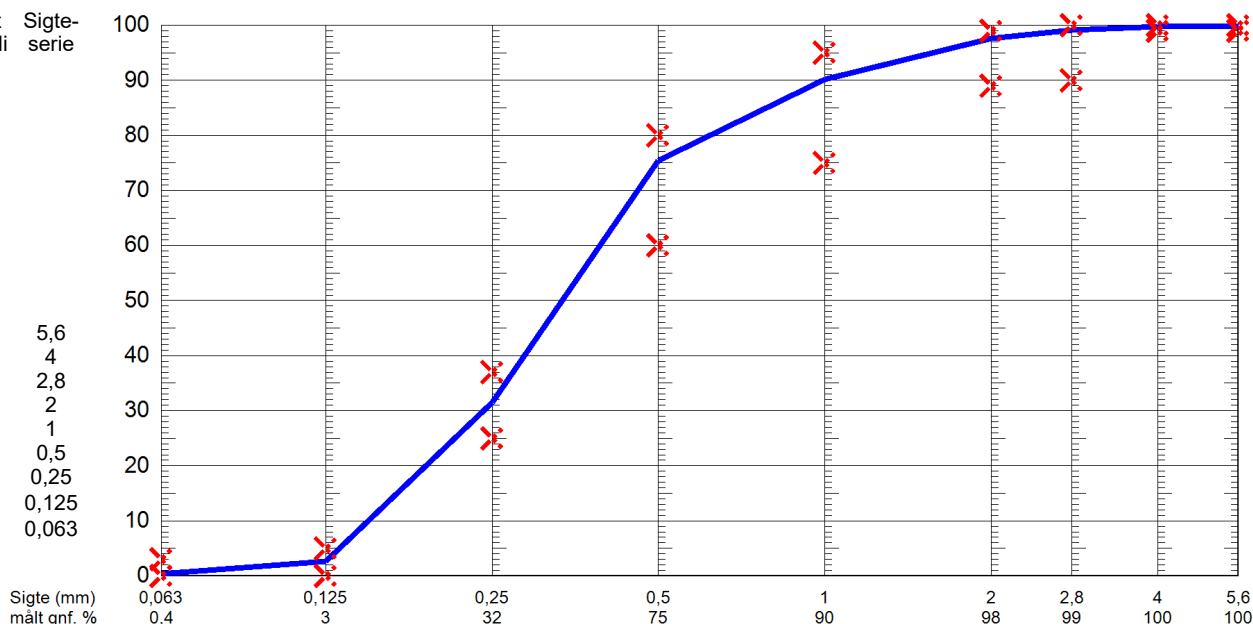

Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 09-02-2026

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur